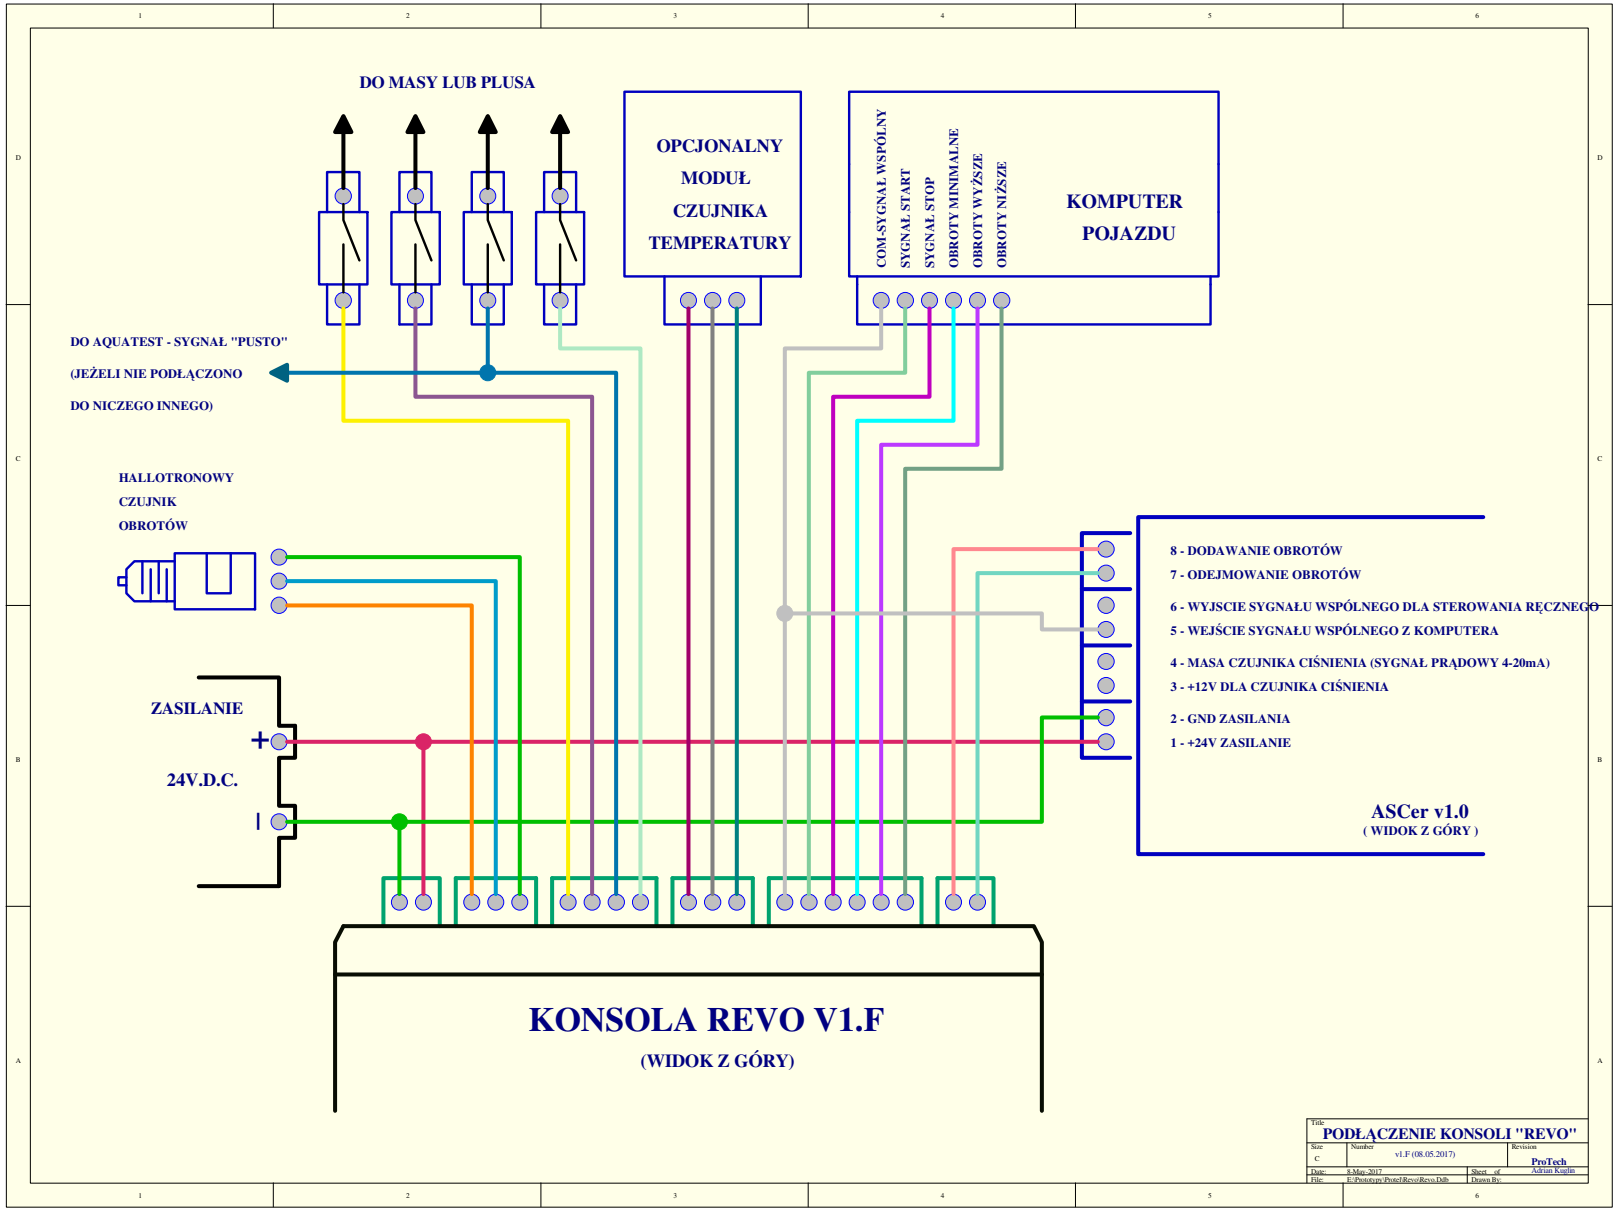
DO MASY LUB PLUSA
OPCJONALNY MODUŁ CZUJNIKA TEMPERATURY
COM-SYGNAŁ WSPÓLNY
SYGNAŁ START
SYGNAŁ STOP
OBROTY MINIMALNE
OBROTY WYŻSZE
OBROTY NIŻSZE
KOMPUTER POJAZDU
DO AQUATEST - SYGNAŁ "PUSTO"
(JEŻELI NIE PODŁĄCZONO
DO NICZEGO INNEGO)
HALLOTRONOWY
CZUJNIK
OBROTÓW
ZASILANIE
+
24V.D.C.
-
8 - DODAWANIE OBROTÓW
7 - ODEJMOWANIE OBROTÓW
6 - WYJSCIE SYGNAŁU WSPÓLNEGO DLA STEROWANIA RĘCZNEGO
5 - WEJŚCIE SYGNAŁU WSPÓLNEGO Z KOMPUTERA
4 - MASA CZUJNIKA CIŚNIENIA (SYGNAŁ PRĄDOWY 4-20mA)
3 - +12V DLA CZUJNIKA CIŚNIENIA
2 - GND ZASILANIA
1 - +24V ZASILANIE
ASCer v1.0
(WIDOK Z GÓRY)
KONSOLA REVO V1.F
(WIDOK Z GÓRY)
Title
PODŁĄCZENIE KONSOLI "REVO"
Size
C
Number
v1.F (08.05.2017)
Revision
ProTech
Date: 8-May-2017
Sheet of
Drawn By: Adrian Kuglin
File: E:\Prototyp\ProtoFRevo\Revo.Ddb